

الميل المطلوب لنظام الصرف الصحي

اعتماداً على قطر الأنابيب ،

Ponte

Category: شروحات و دروس

written by Jamila | 10 مايو 2020

إذا كنت لا تريده إجراء أي حسابات ، فيمكنك الاستغناء

عنها: من الممكن تحديد الميل المطلوب لنظام الصرف


الصحي اعتماداً على قطر الأنابيب. عملية ومرحة

وسريعة.


وبطبيعة الحال ، يمكن القيام بكل هذا إذا تم اختيار قطر بحيث يتم استيفاء شروط ملء خط الأنابيب (0.7 م / ث). خلاف ذلك ، لن ينجح شيء.

وكلقاعدة عامة ، يأتي الحساب ببساطة لاختيار قطر محدد (50 ، 80 ، 100 ، 110 ، 150 ، 200) مم) وصقل زاوية الميل ، على التوالي.


D=50 MM

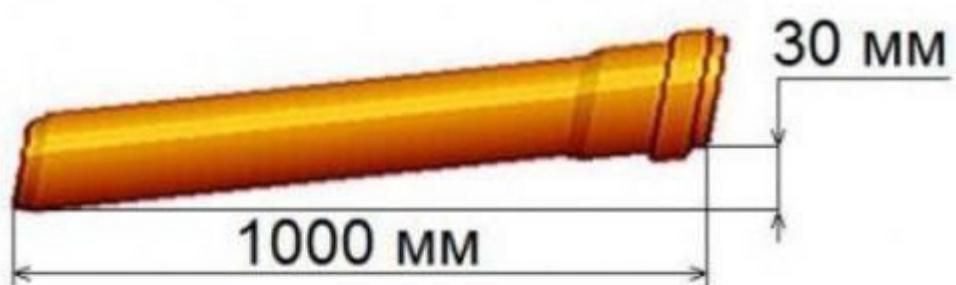


D=110 MM

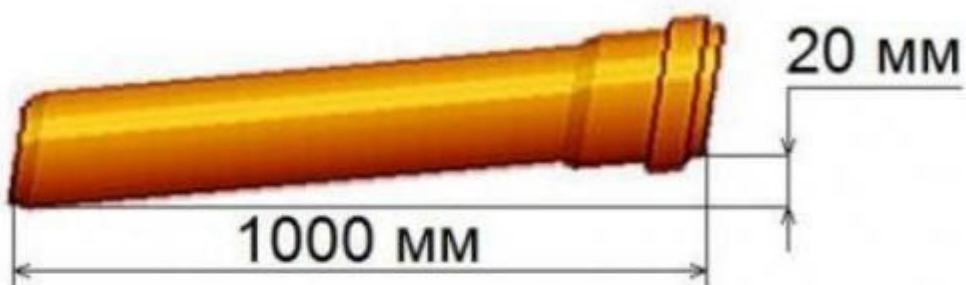

D=160 MM

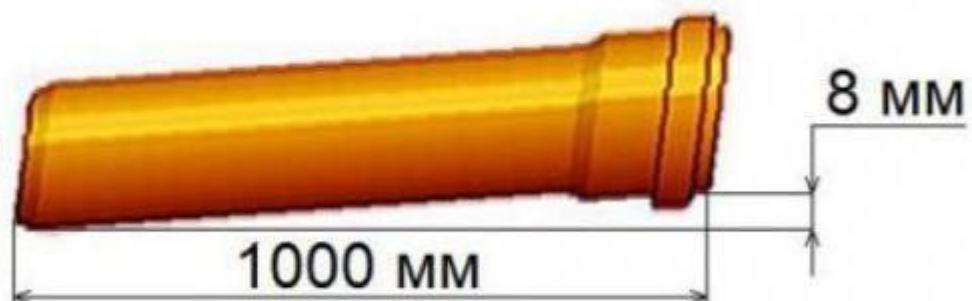

D=200 MM

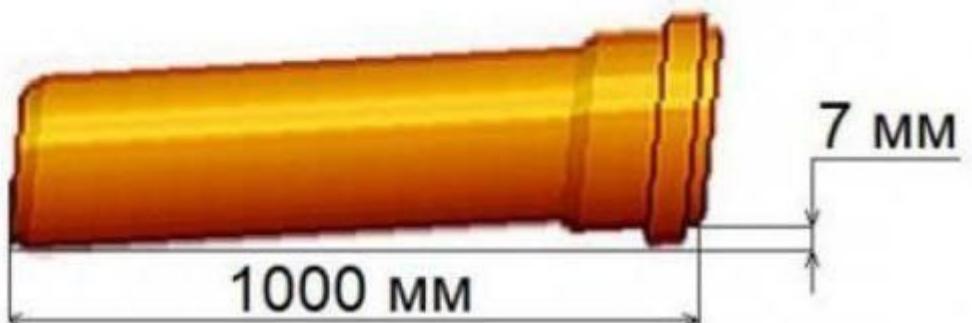

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN