
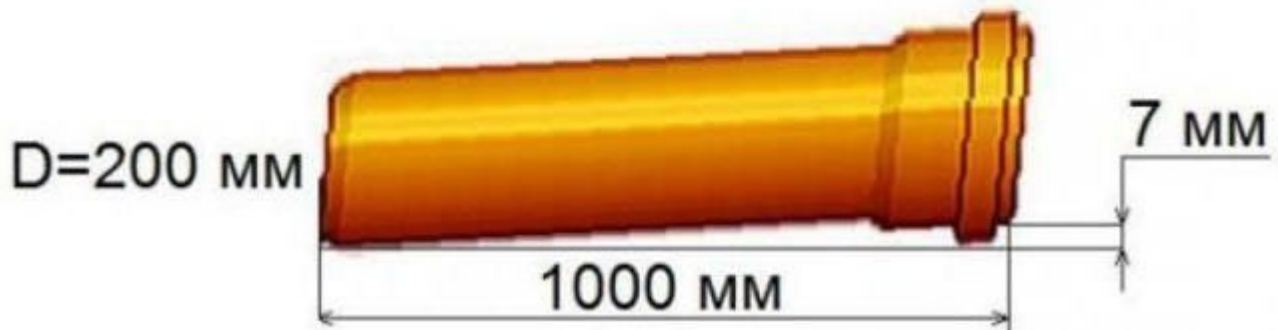
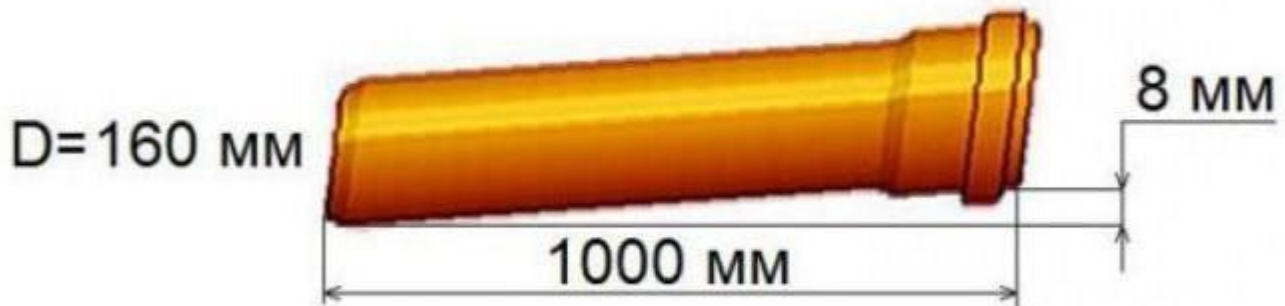
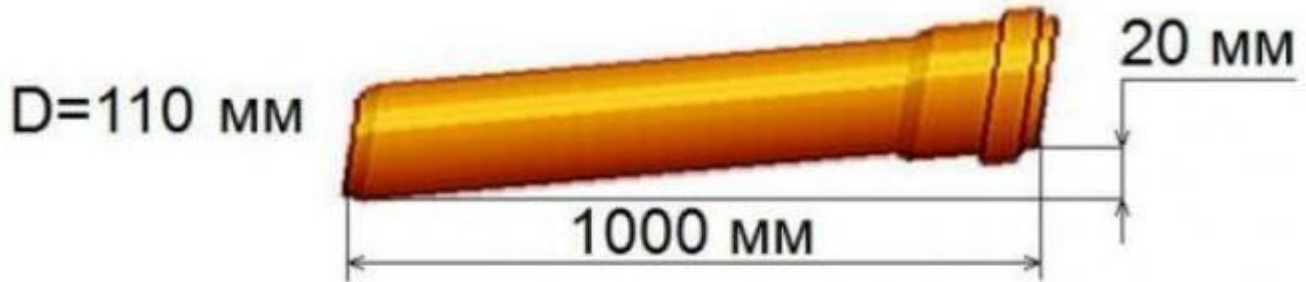


# الميل المطلوب لنظام الصرف الصحي اعتماداً على قطر الأنابيب , Calcul de Ponte

إذا كنت لا تريد إجراء أي حسابات ،  
فيمكنك الاستغناء عنها: من الممكن  
تحديد الميل المطلوب لنظام الصرف  
الصحي اعتماداً على قطر الأنابيب.  
عملية ومريحة وسريعة.

وبطبيعة الحال ، يمكن القيام بكل هذا  
إذا تم اختيار القطر بحيث يتم  
استيفاء شروط ملء خط الأنابيب (50-60  
٪) وسرعة السائل (0.7 م / ث). خلاف  
ذلك ، لن ينجح شيء.

وكقاعدة عامة ، يأتي الحساب ببساطة  
لاختيار قطر محدد (200 ، 150 ، 160) ،  
100 (110) ، 80 ، 50 (مم) وصقل زاوية  
الميل ، على التوالي.

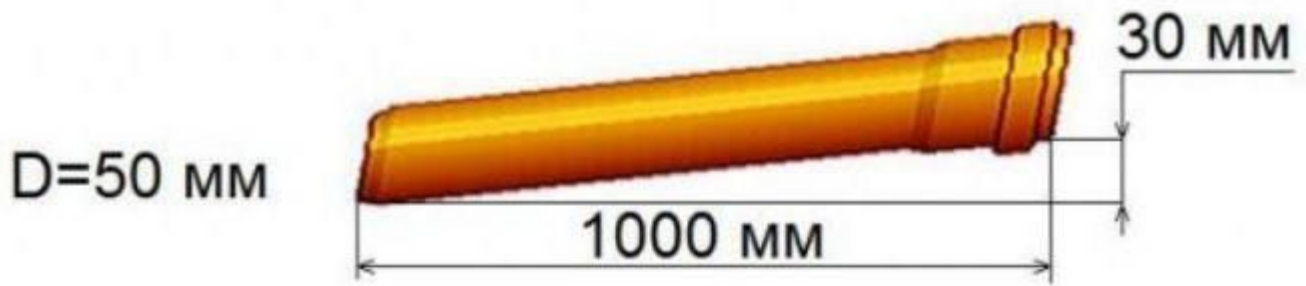

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)